


Plaatsingsadvies PET- en PVC-profielplaten

goedkoop en beproefd, verkrijgbaar in verschillende breedtes

- ✓ Normale dakhelling 10° (minimaal 7°)
- ✓ Draagconstructie houtrooster 40 x 60 mm, of metaal
- ✓ Lattenafstand max. 50 cm bij gemiddelde sneeuw- en windlasten. In gebieden met hoge belastingen navenant verkleinen!
- ✓ Dwars latwerk met zilverkleurige tape afplakken.
- ✓ De plaatsing gebeurt tegen de hoofdwindrichting in, van de dakgoot naar de nok toe.
- ✓ Platen voorbereiden met een boor voor kunststof Ø 4-5 mm groter dan de schroefdiameter
- ✓ Dwarsoverlapping van de golven bij dakhellingen van minder dan 10° 2 golven
- ✓ Overlangse overlapping 15 cm bij dakhellingen van minder dan 10° 20 cm
- ✓ Schroeven op elke 3e golf ter hoogte van de randen elke golf
- ✓ Afstandhouders gebruiken!
- ✓ ca. 15-20 bevestigingen/m²

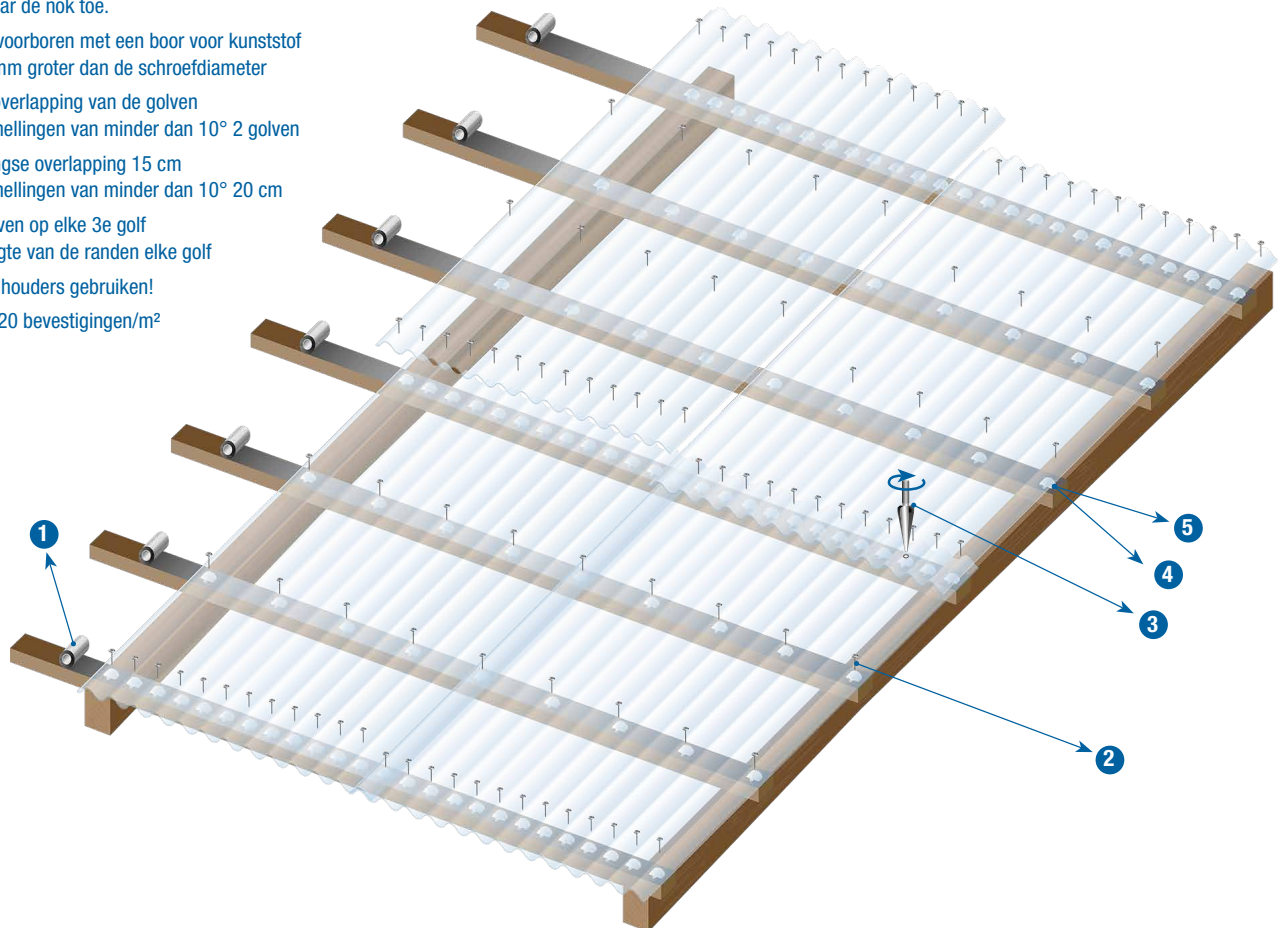


- **Tips over de dakhelling, berekening van het benodigde materiaal enz. vindt u terug op de volgende pagina's.**

Bij draagconstructies met ronde buizen gebeurt de bevestiging met buishaken en afstandhouders.

De schroefbevestiging ter hoogte van de muur gebeurt telkens in het dal van de golf, zonder gebruik van een afstandhouder.

Toebehoren



1 **Tape, zilver**
zelfklevend
60 mm x 50 m
Art.nr.: 3410401



2 **Spenglerschroeven**
Roestvrij staal, 4,5 x 45 mm,
20 st. art.nr.: 3411104
100 st. art.nr.: 3411105



3 **Kunststofboor**
HSS, traploos
4 - 14 mm
Art.nr.: 3410241



4 **Afstandhouder Sinus** (optioneel)
voor Sinus-platen
20 st. art.nr.: 3410006
100 st. art.nr.: 3410011



5 **Afstandhouder Trapez**
(optioneel)
voor Trapez-platen
20 st. art.nr.: 3410026
100 st. art.nr.: 3410031



Speciale silicone
310 ml,
voor afdichten en verwijderen
Art.nr.: 3410251

Bewerking



Zagen met een hand- of tafelcirkelzaag met een fijngetand zaagblad. Eventuele spanen verwijderen.



Belopen alleen met een gewichtverdelende loopplank met daaronder een zacht materiaal



Reinigen alleen met een milde zeepoplossing, veel water en een spons.



Er dient voor voldoende **ventilatie**, cf. DIN 4108, te worden gezorgd.